500 hPa Absolute Vorticity Analysis
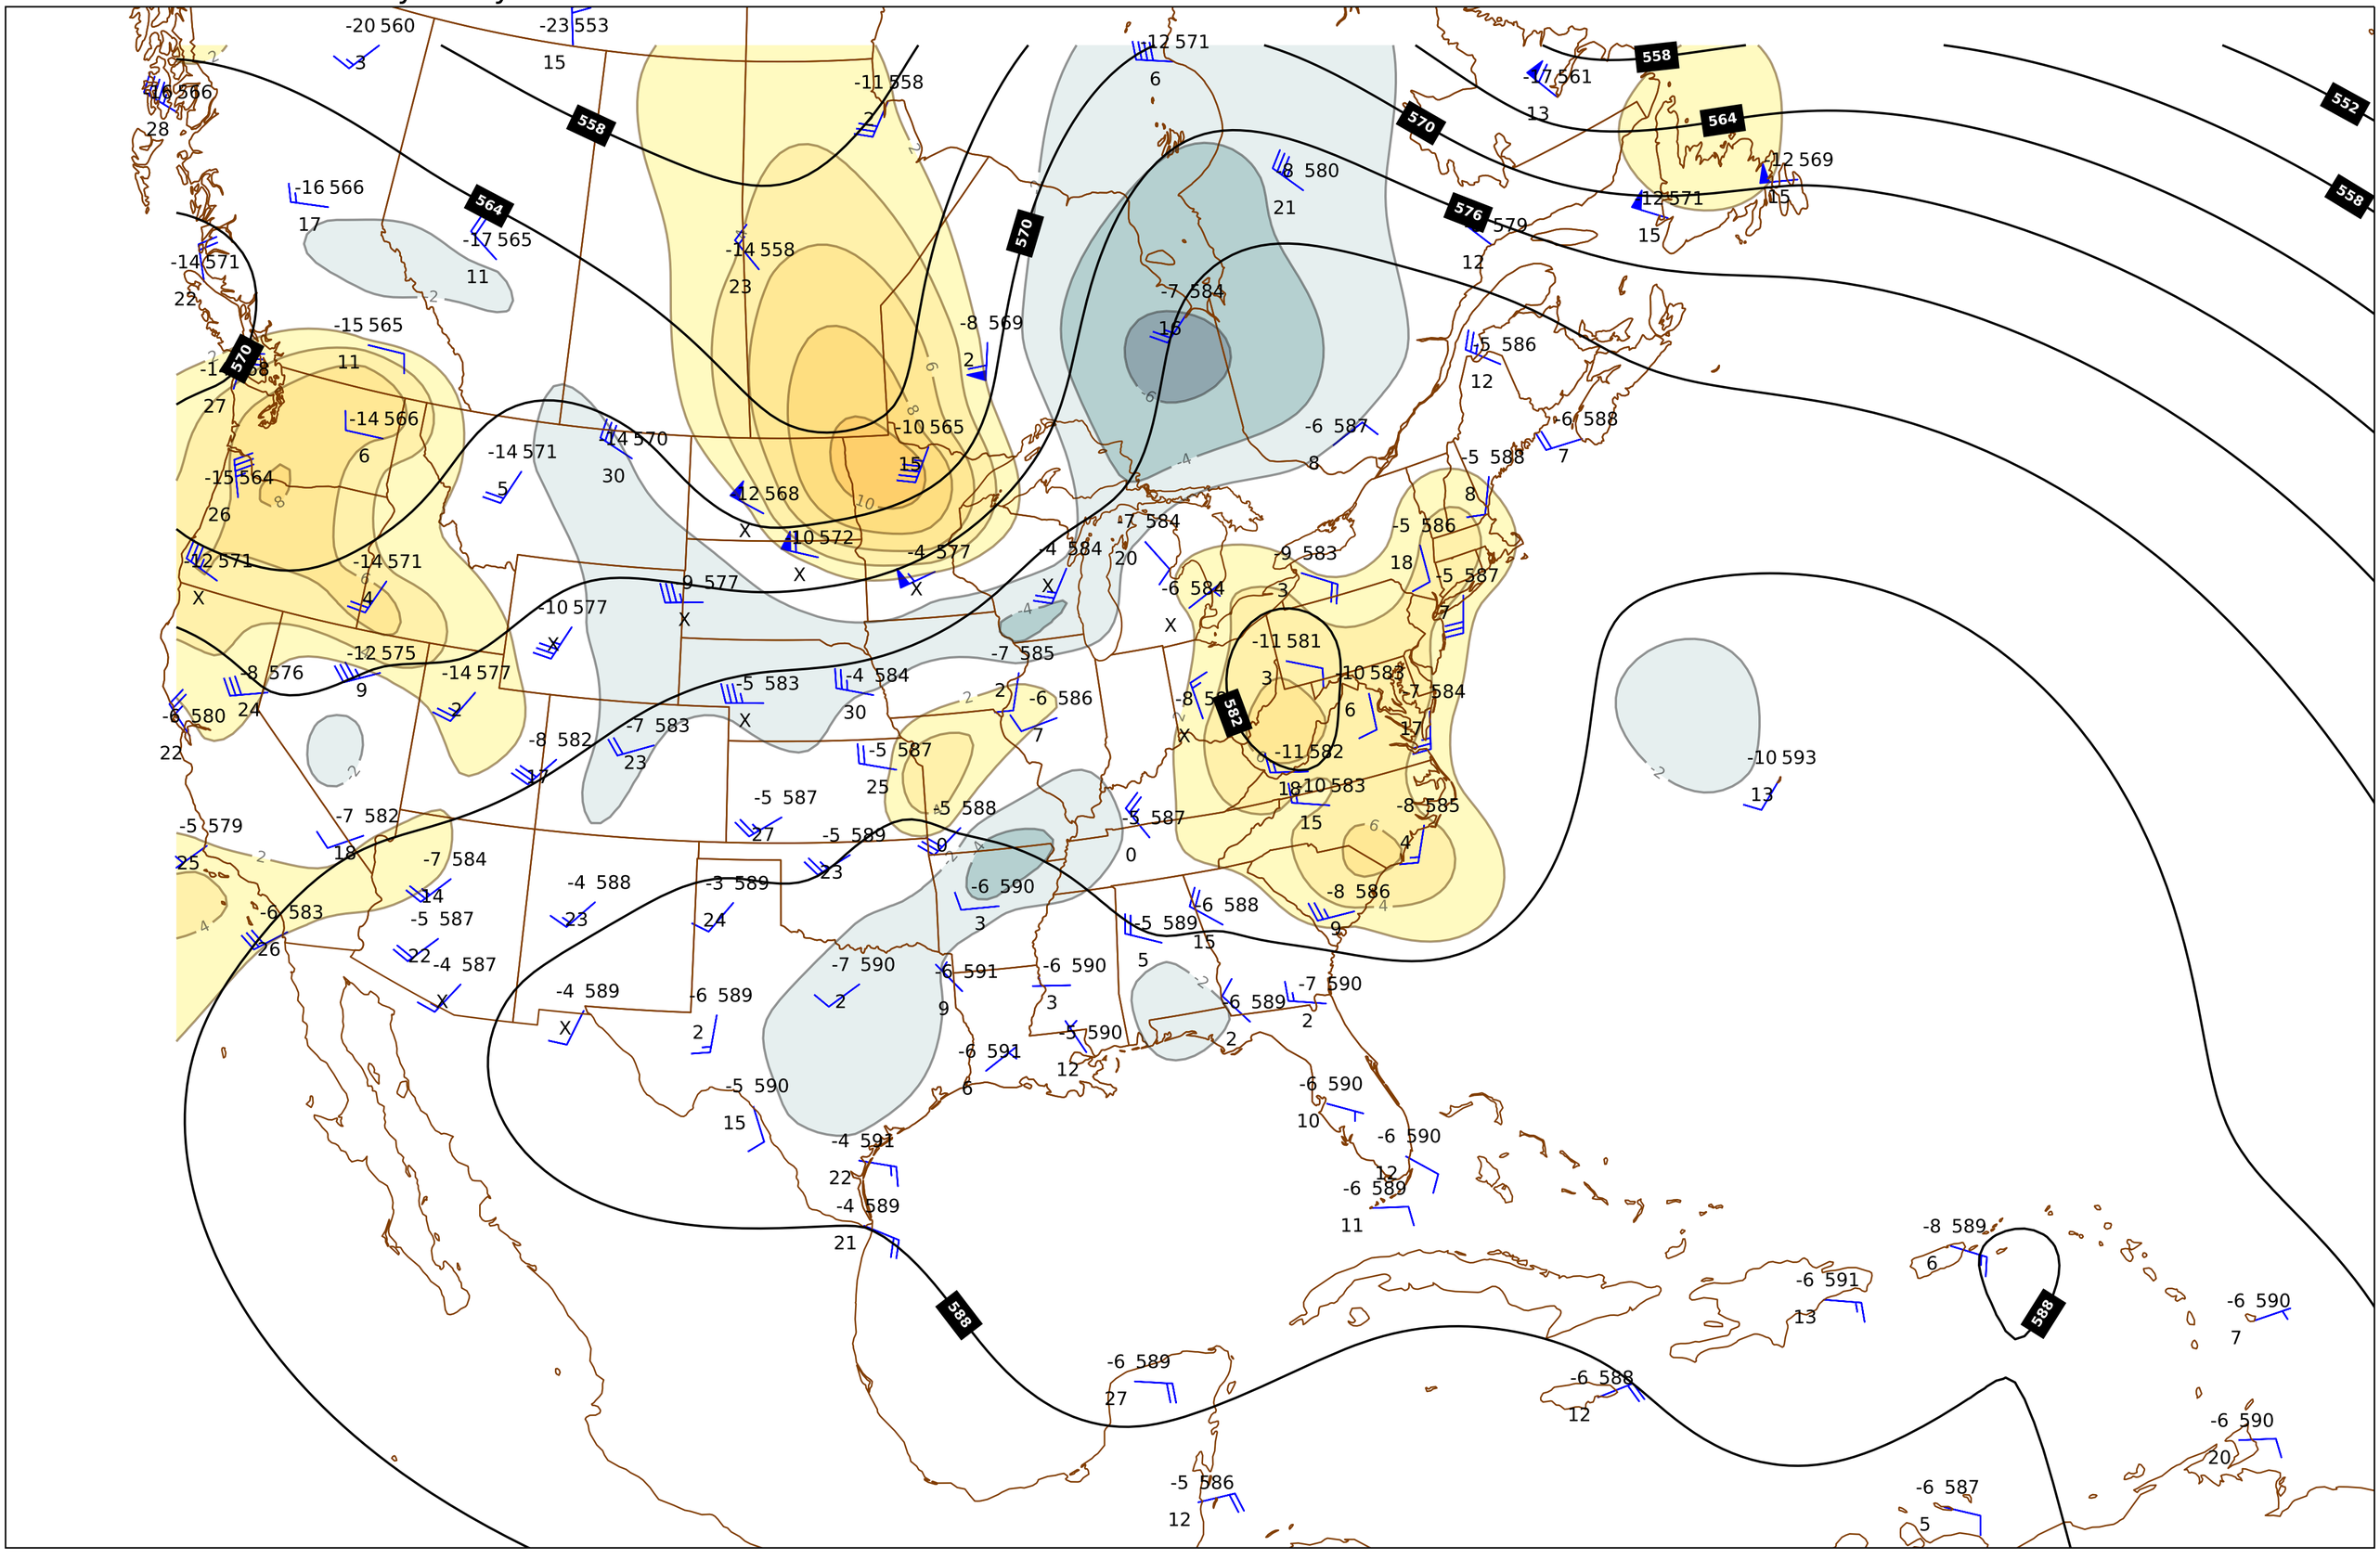
Valid: 12Z 8-21-2021