925 hPa Temperature Analysis
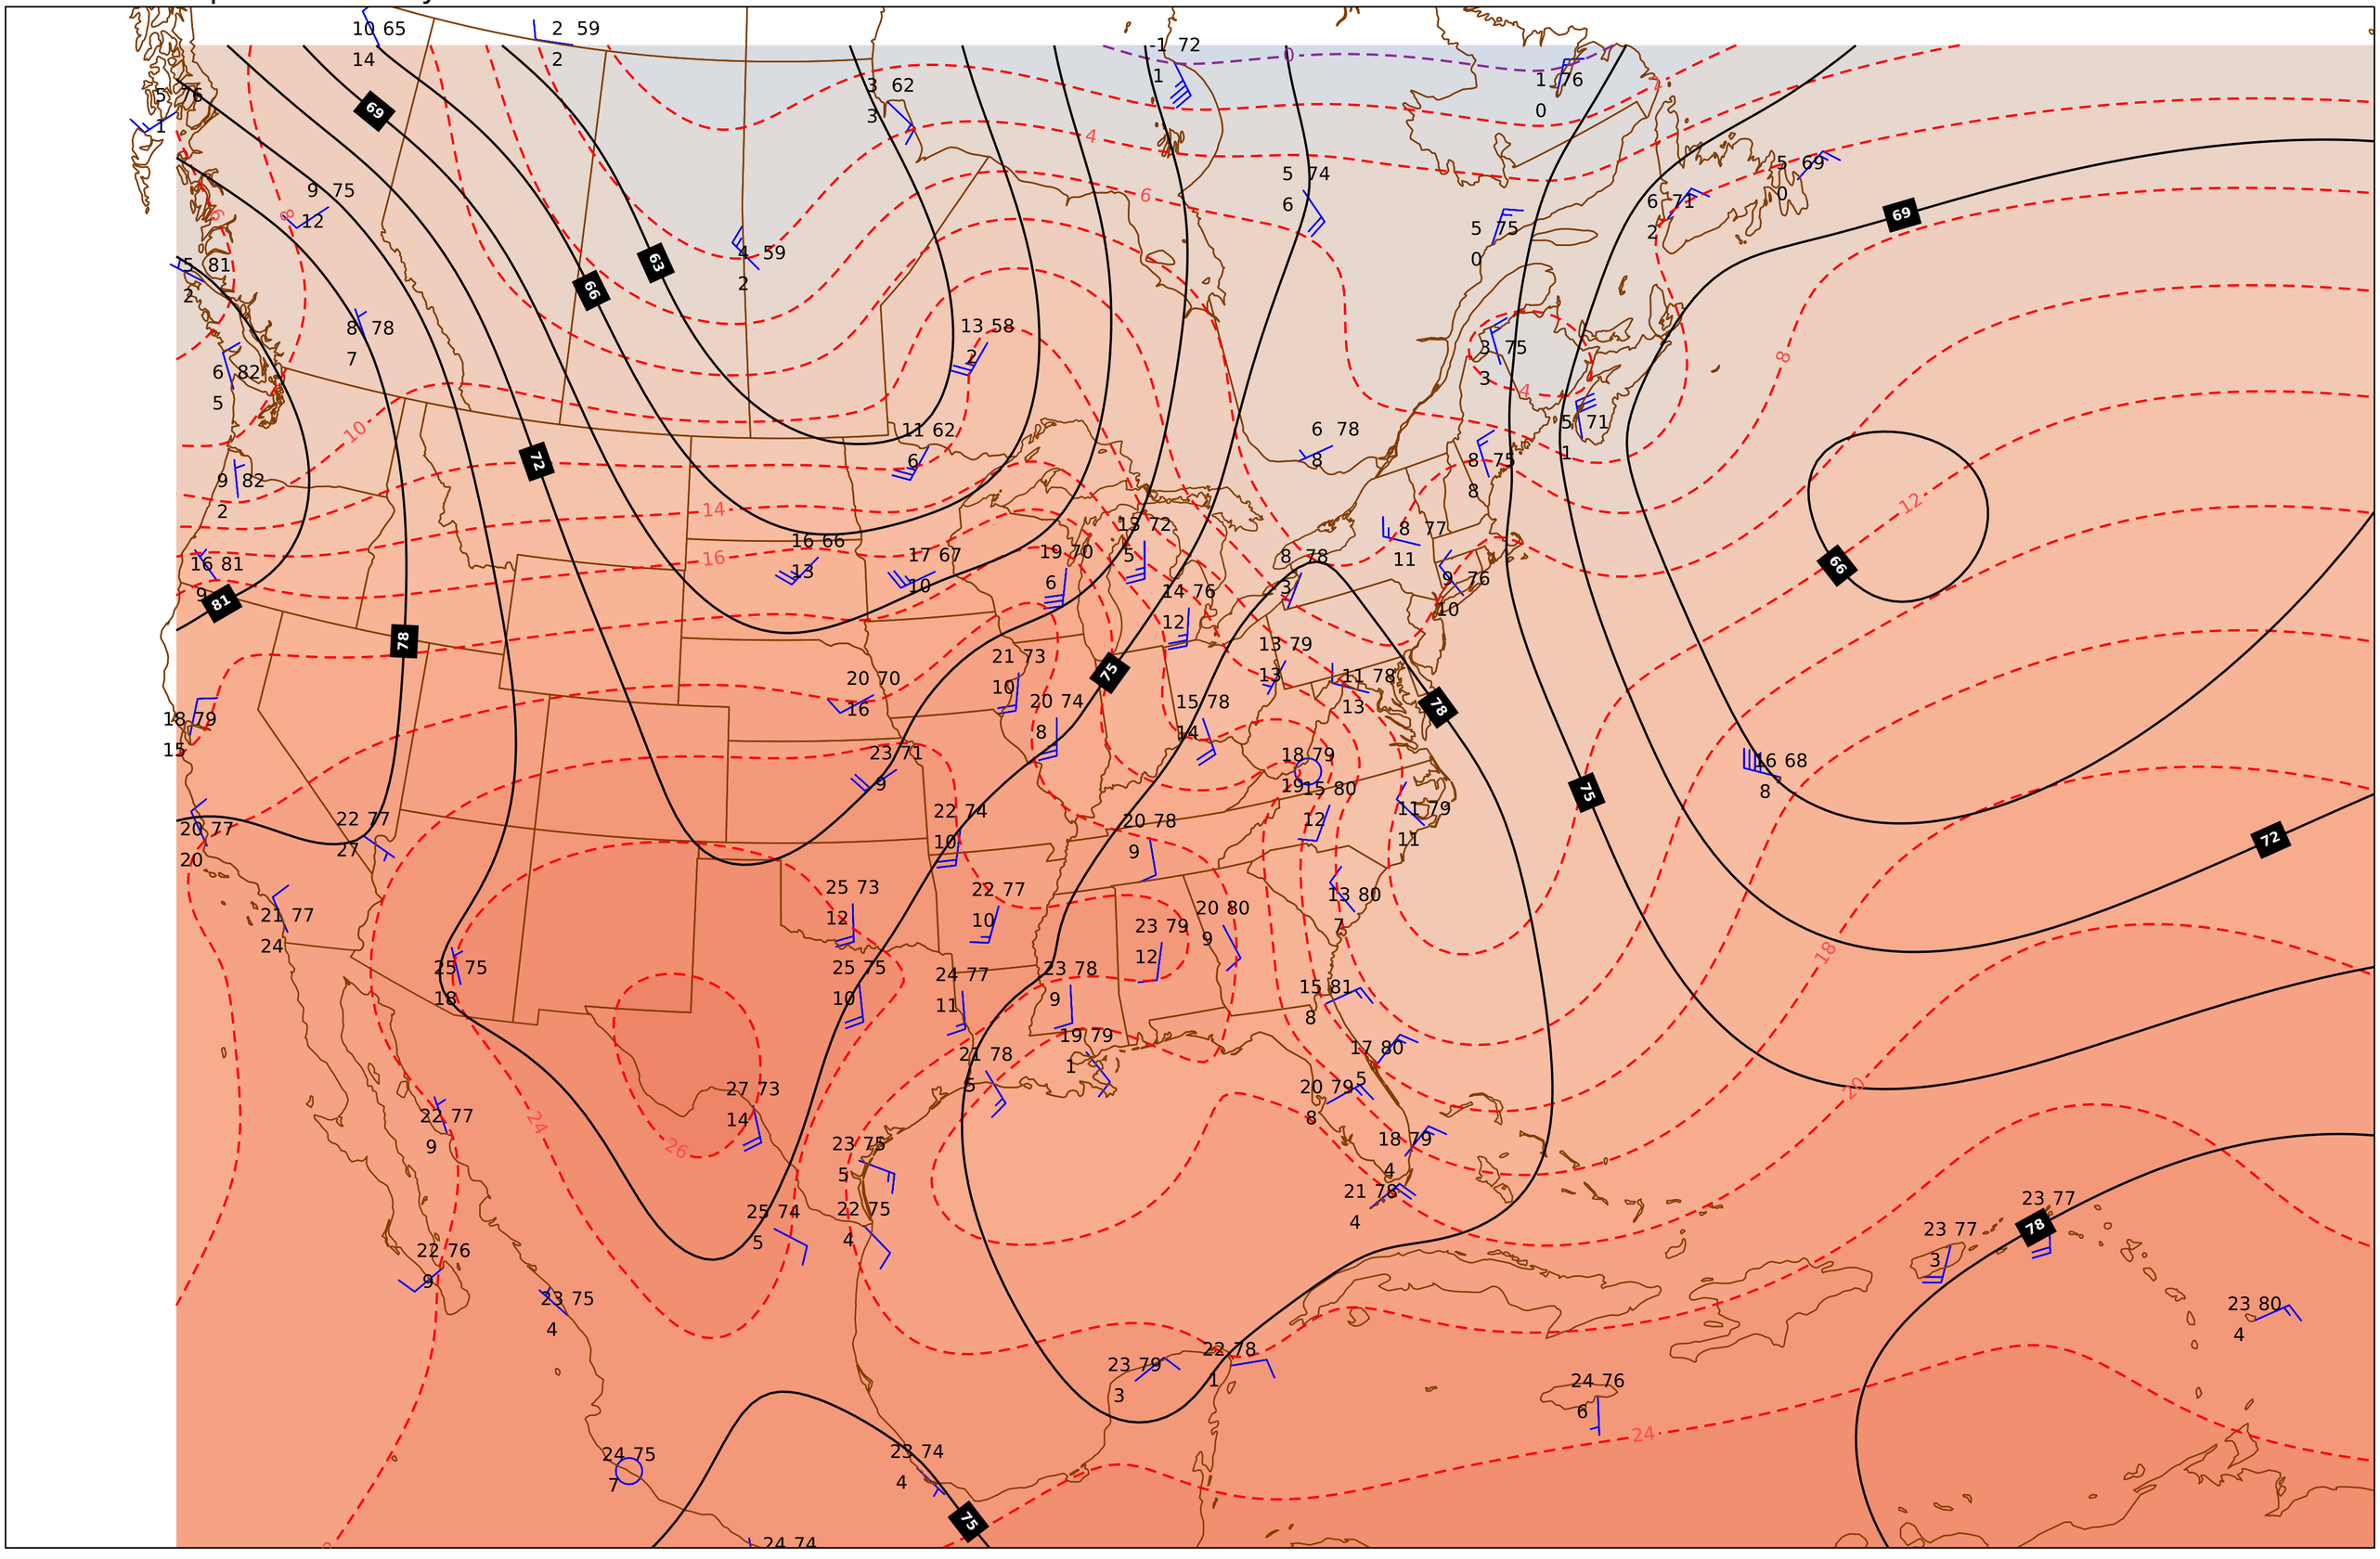
Valid: 0Z 10-18-2025