500 hPa Absolute Vorticity Analysis
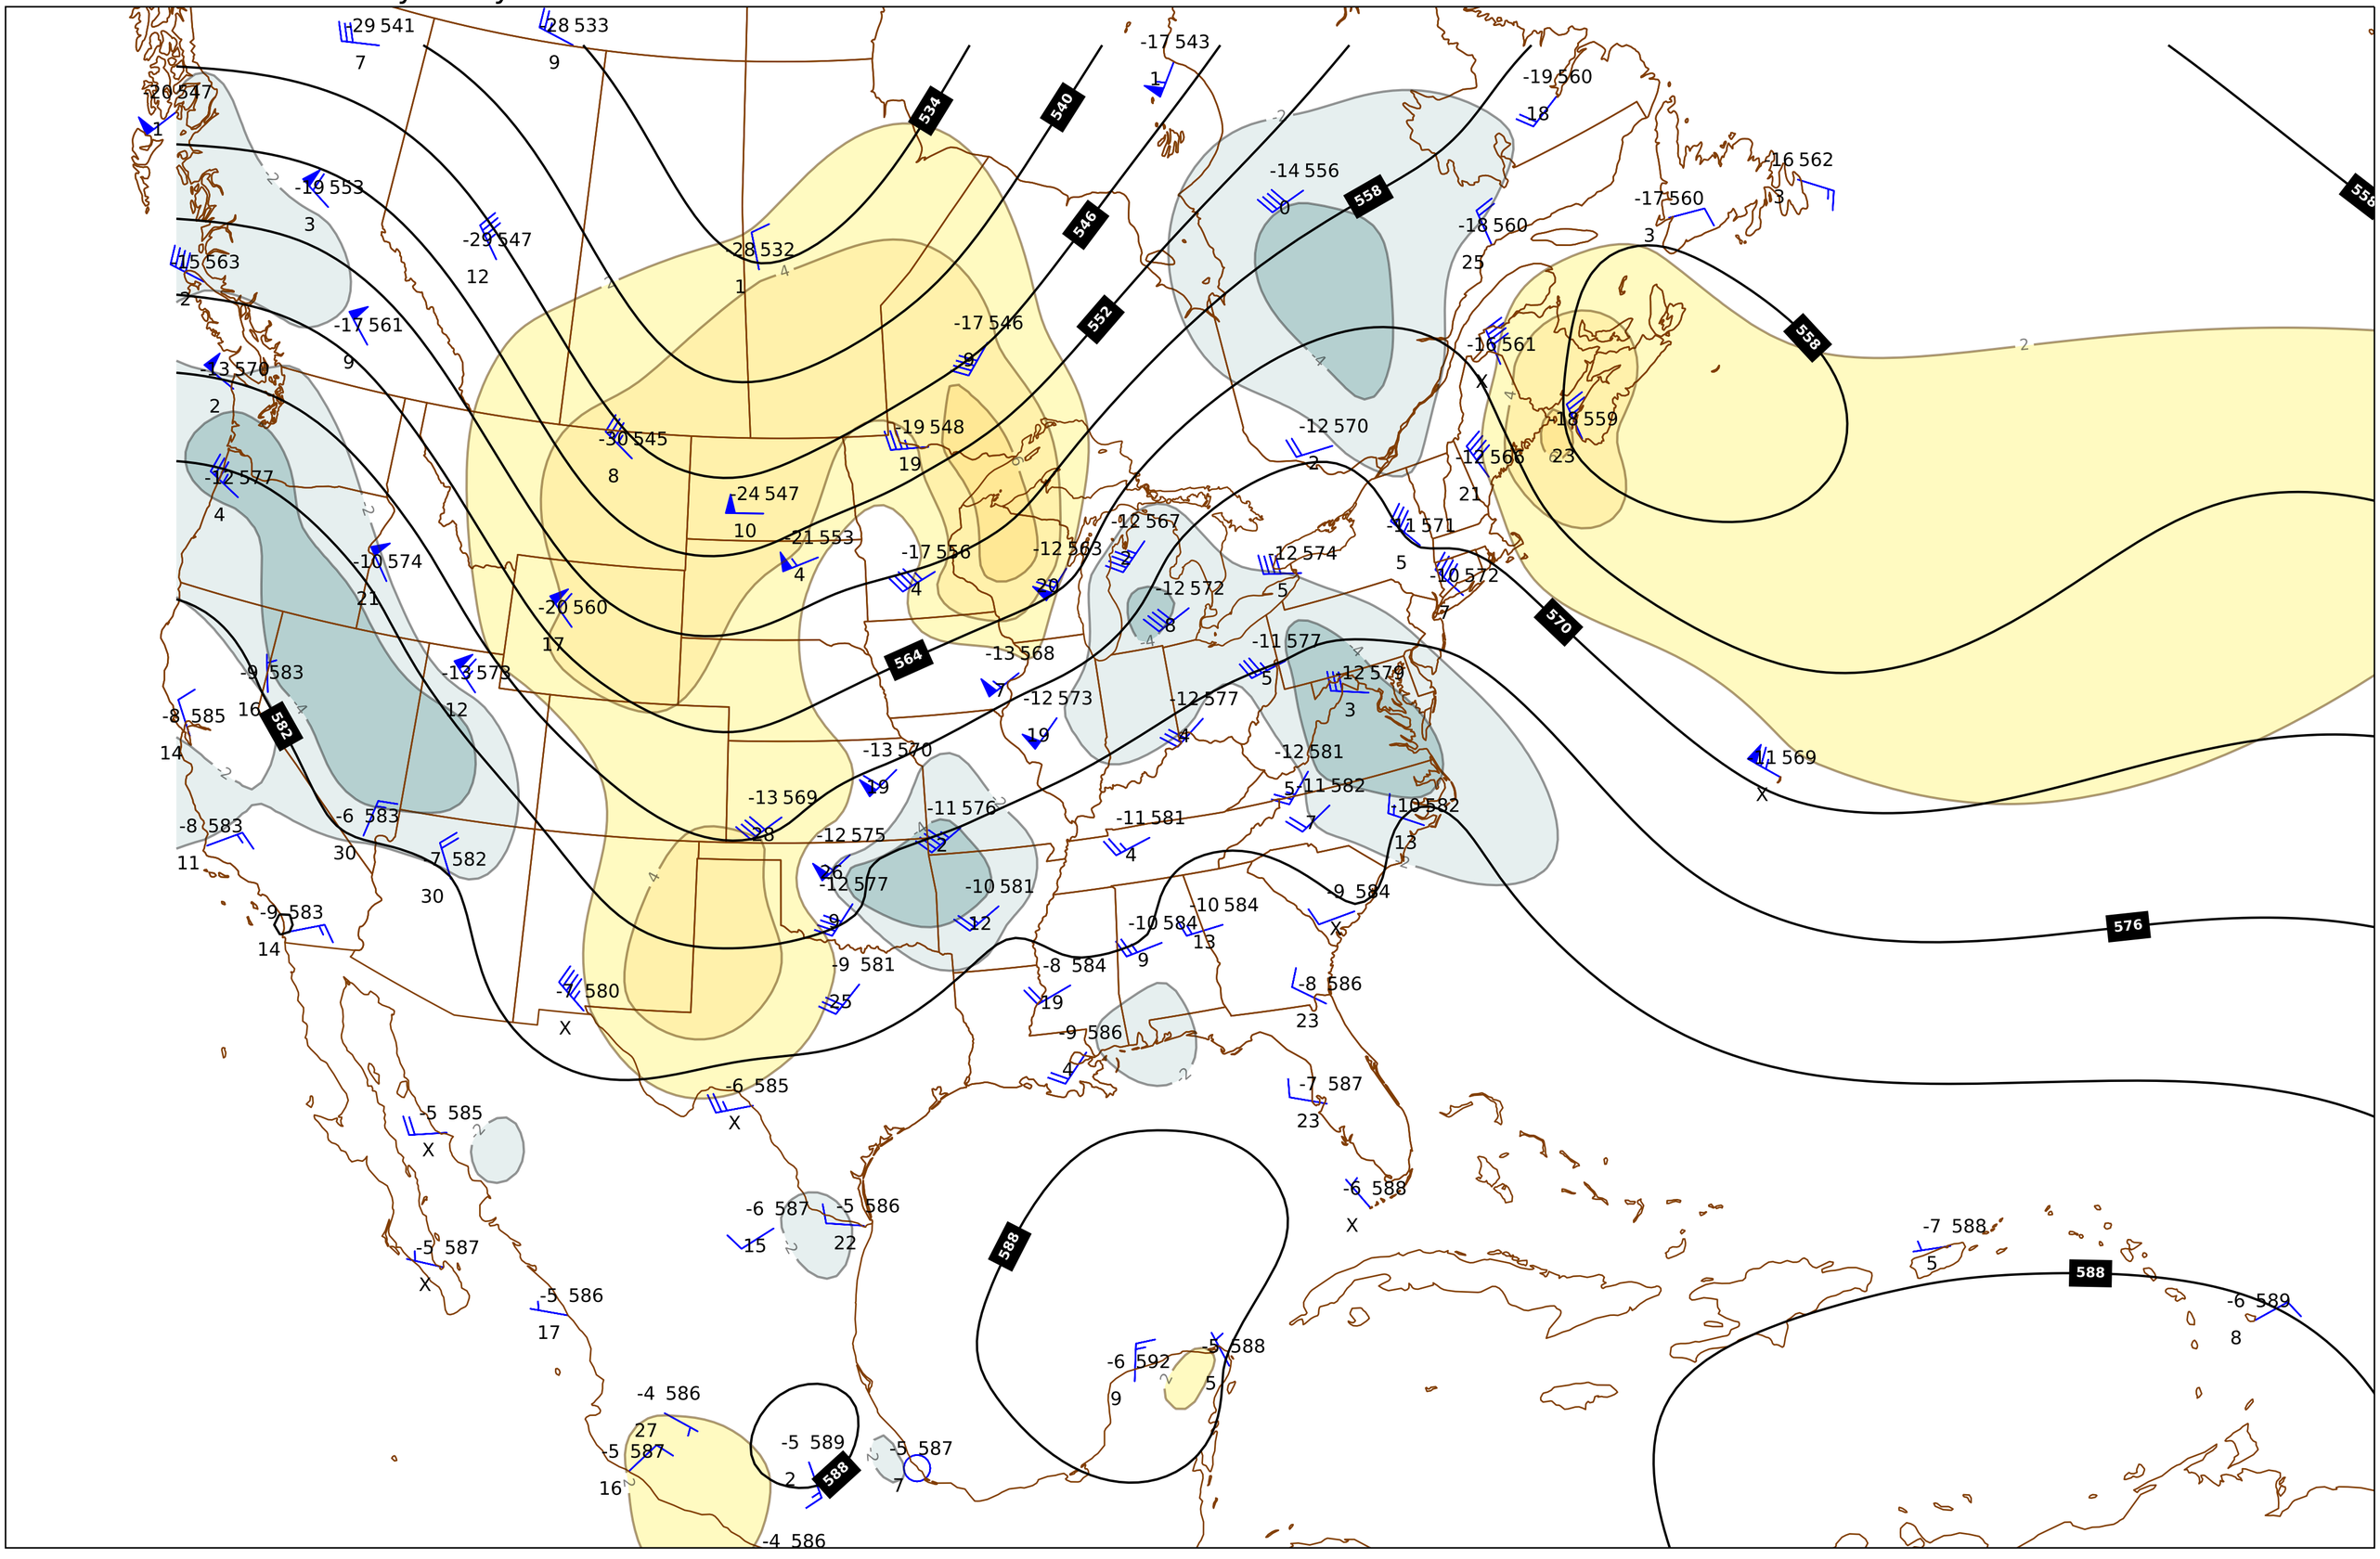
Valid: 12Z 10-18-2025