250 hPa Temperature Analysis
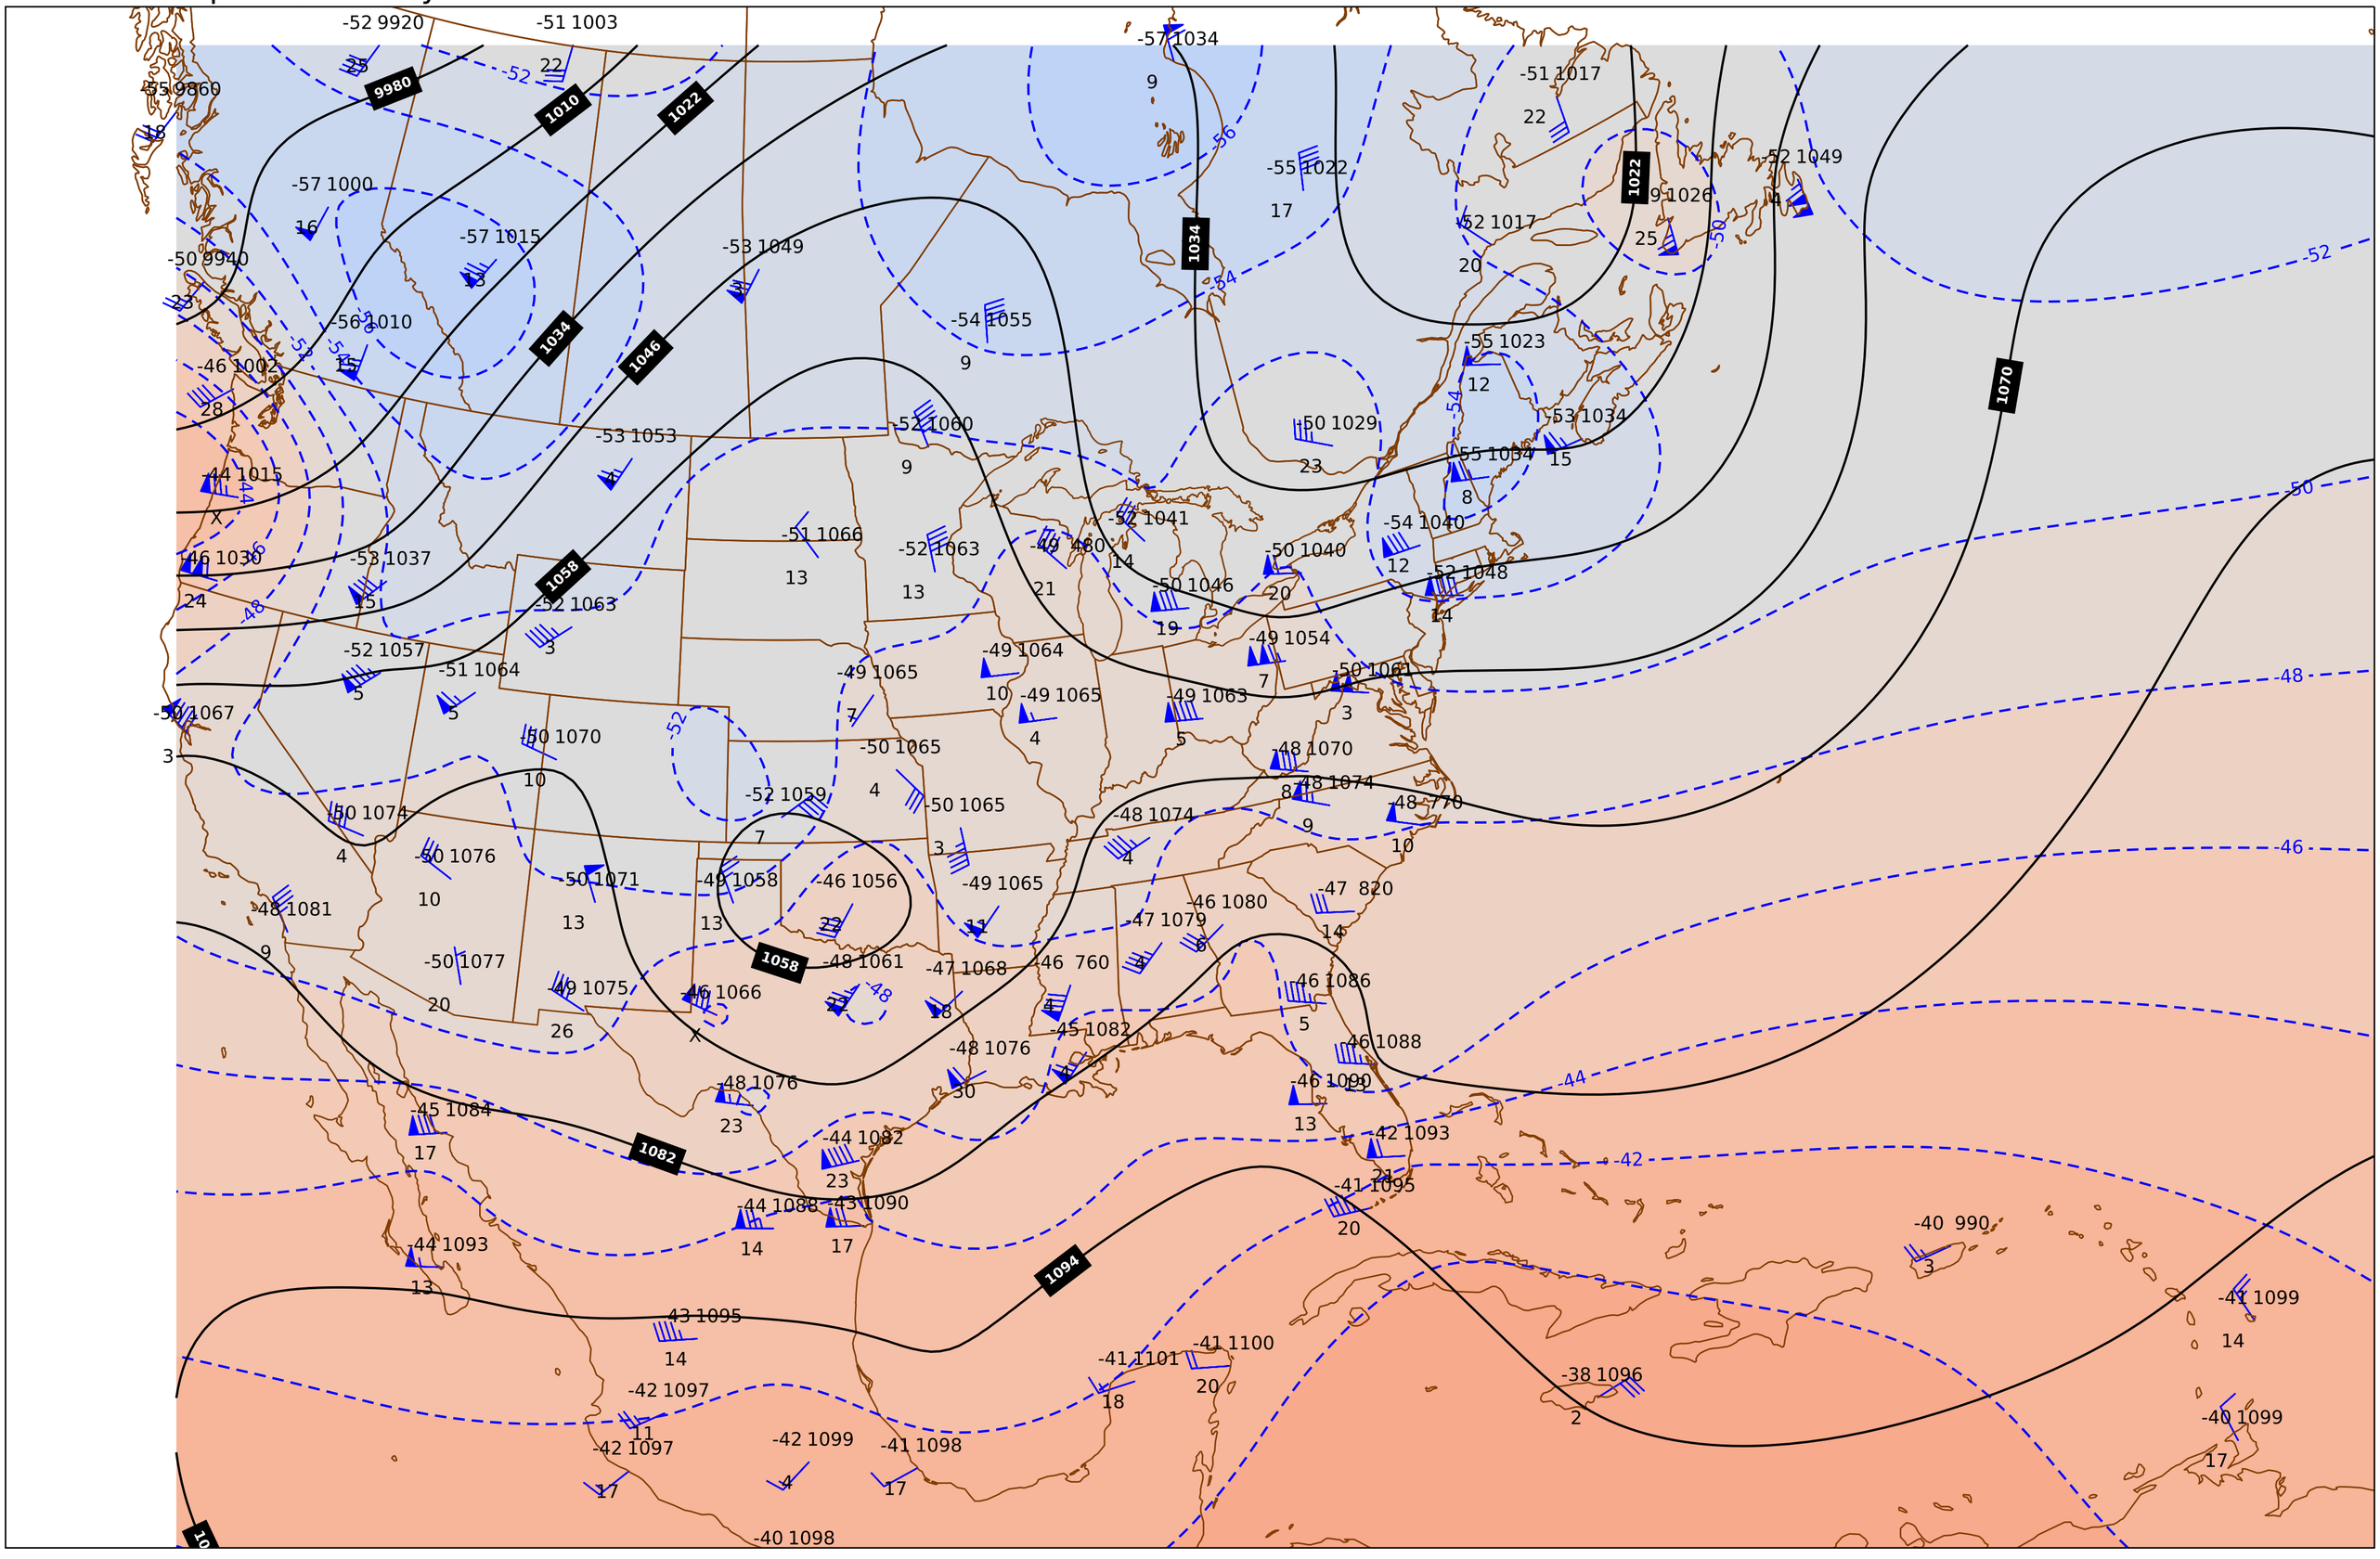
Valid: 0Z 10-26-2025