500 hPa Temperature Analysis
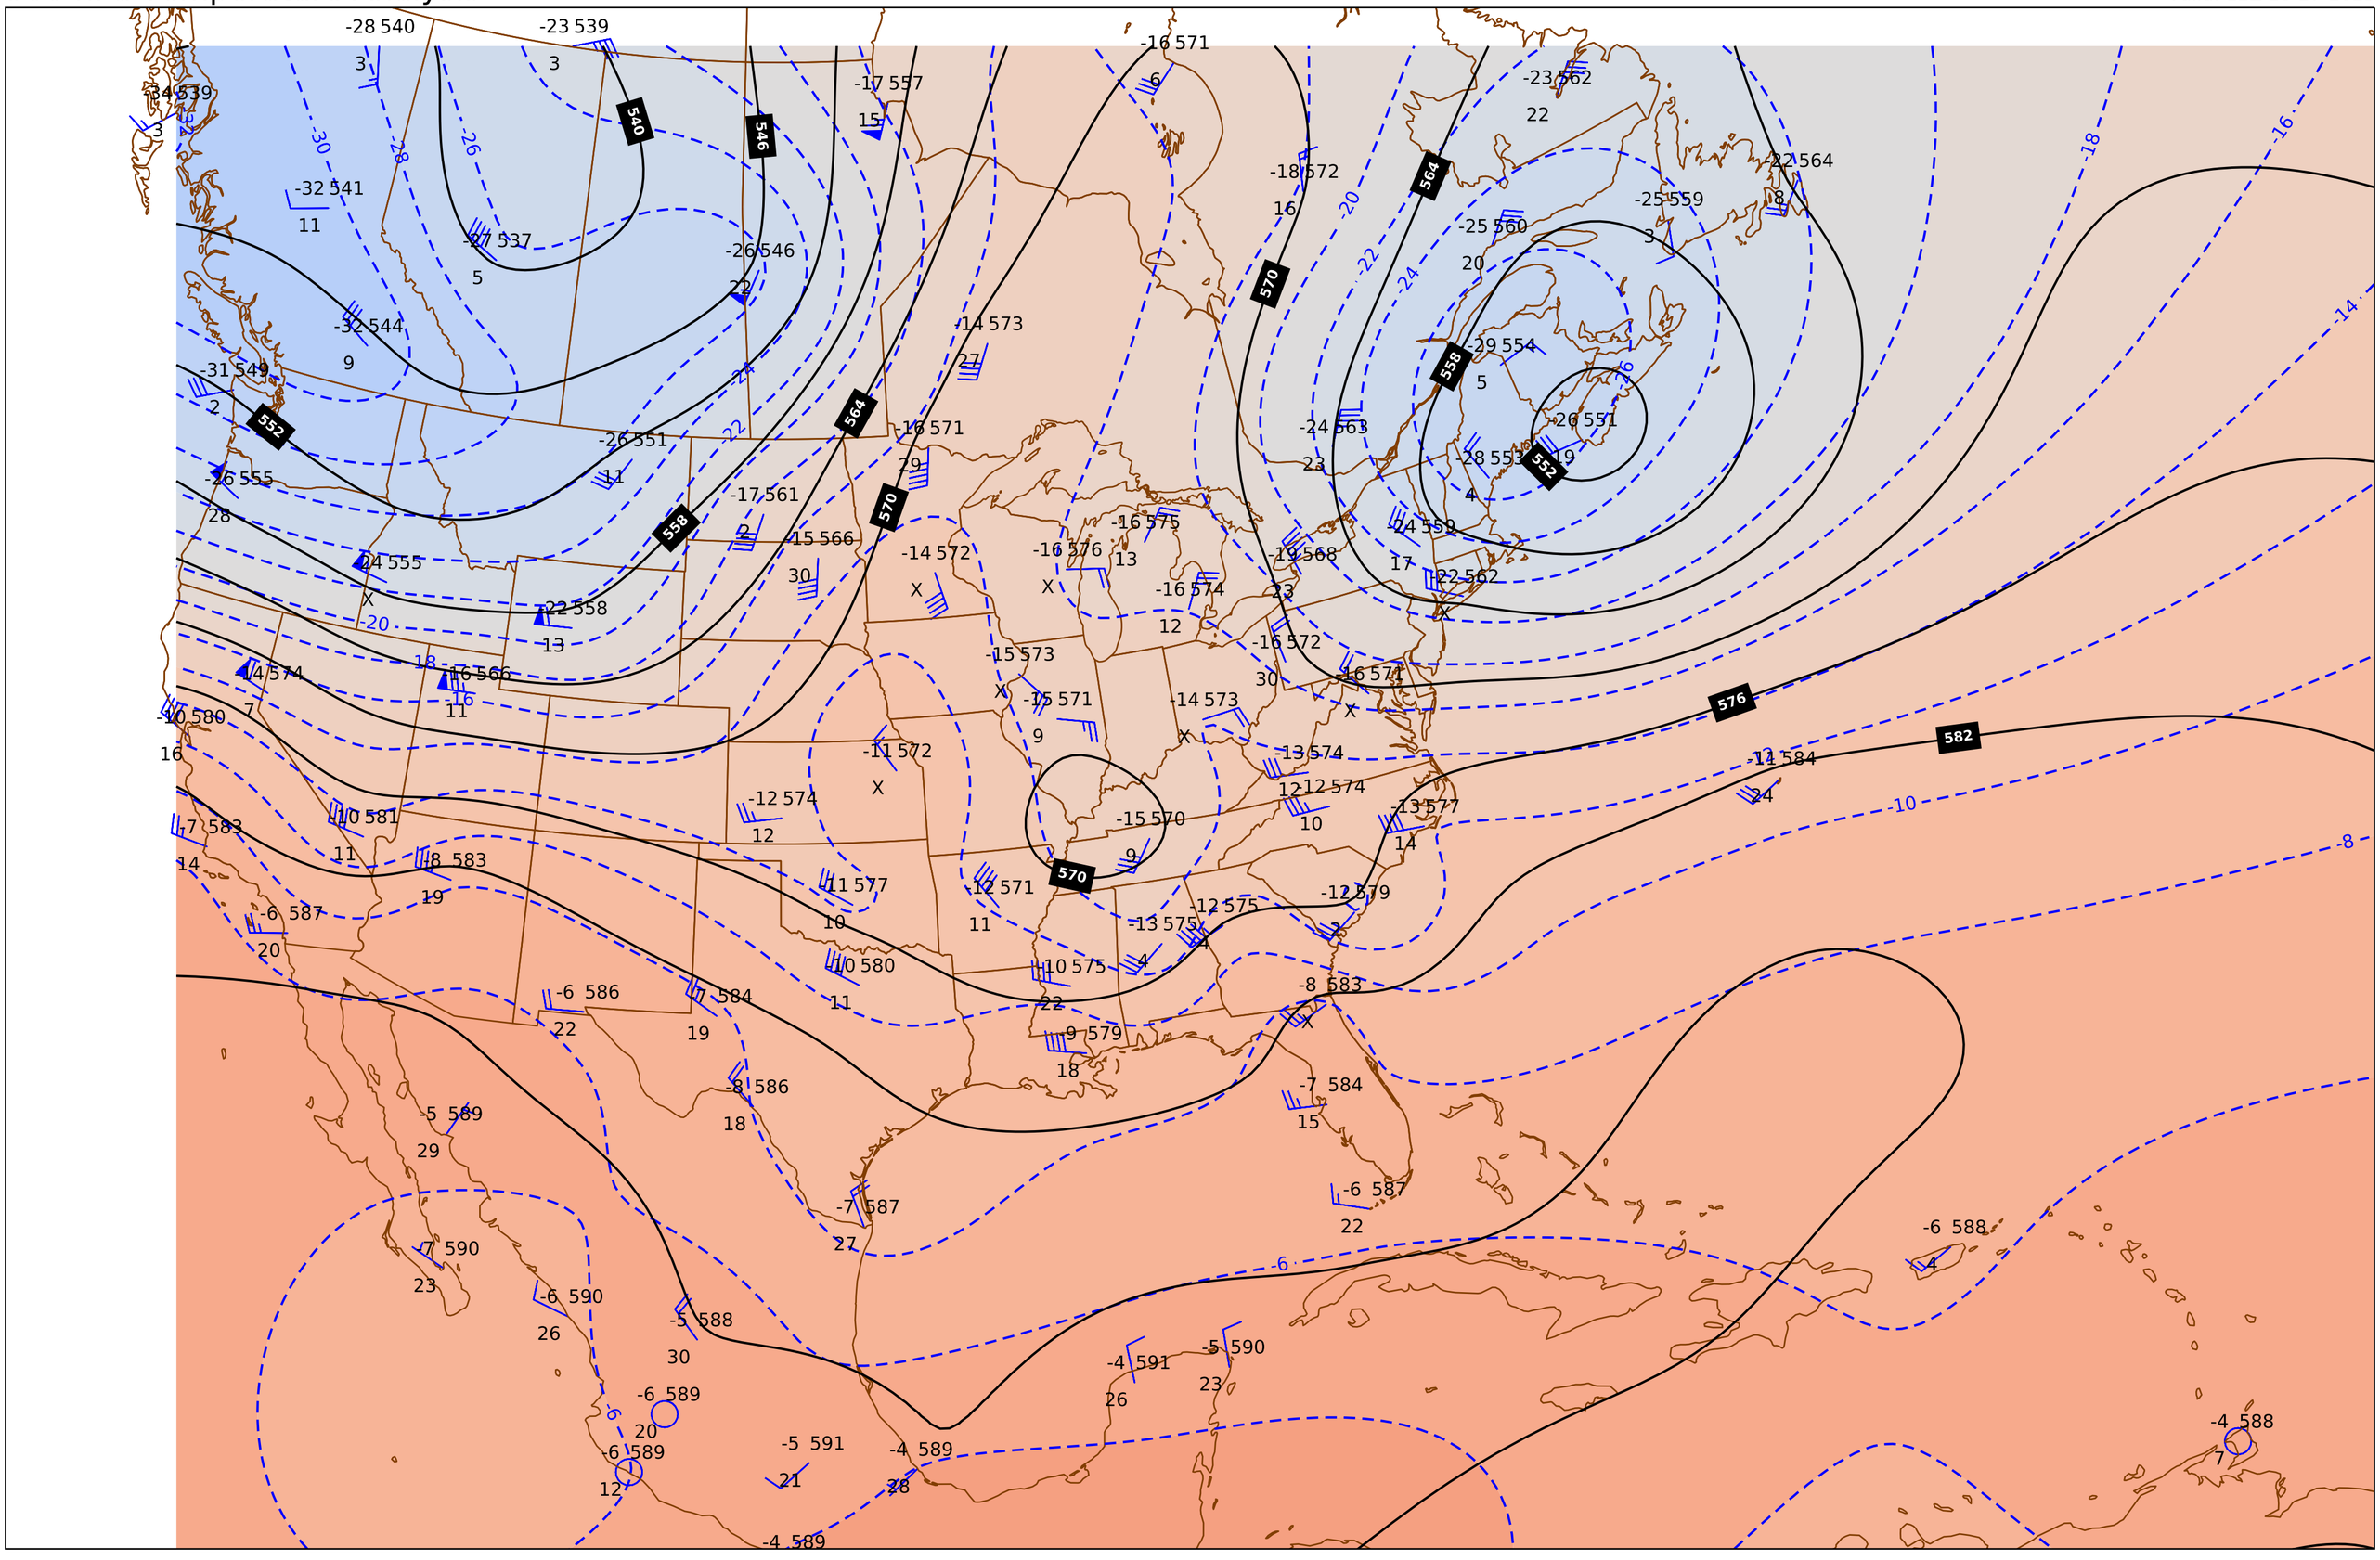
Valid: 12Z 10-27-2025